

Legenda:


- | | | |
|-------------------|---|--|
| W1 | - | Włączenie proj. odcinka przyłącza wodociągowego do istn. sieci PE D _z =110mm |
| w.bud | - | Przejęcie proj. odcinka przyłącza wodociągowego pod tawą fund. budynku |
| S1 | - | Istn. studnia rewizyjna (miejsce włączenia proj. odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej) |
| k.bud 1 - k.bud 4 | - | Przejęcie proj. odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej pod tawą fund. budynku |
| S2-S5 | - | Proj. studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN1000mm z włazem kl. D400KN |
| ST | - | Proj. separator tłuszczowy o przepływie 6l/s |
| | - | Proj. odcinek przyłącza wodociągowego PE100-RC PN10 SDR17 D _z 90/5,4mm, l=75,2m |
| | - | Istniejąca sieć wodociągowa z rur PE D _z =110mm |
| | - | Proj. odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U D _z =200mm SN8-lite, l=36,3m |
| | - | Proj. odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U D _z =160mm SN8-lite, l=101,7m |
| | - | Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U D _z =200mm |
| | - | Granice nieruchomości |
| | - | Zarys parteru projektowanego budynku |
| | - | Numerary ewidencyjne gruntów |

Uwagi:


Montaż projektowanej armatury przyłączeniowej istniejącej sieci wodociągowej zlecić PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Wykonane uziwienie przed zasypaniem należy zwinęty zować geodezycznie.

Wykopy w pobliżu istniejącego uziwienia wykonać ręcznie.

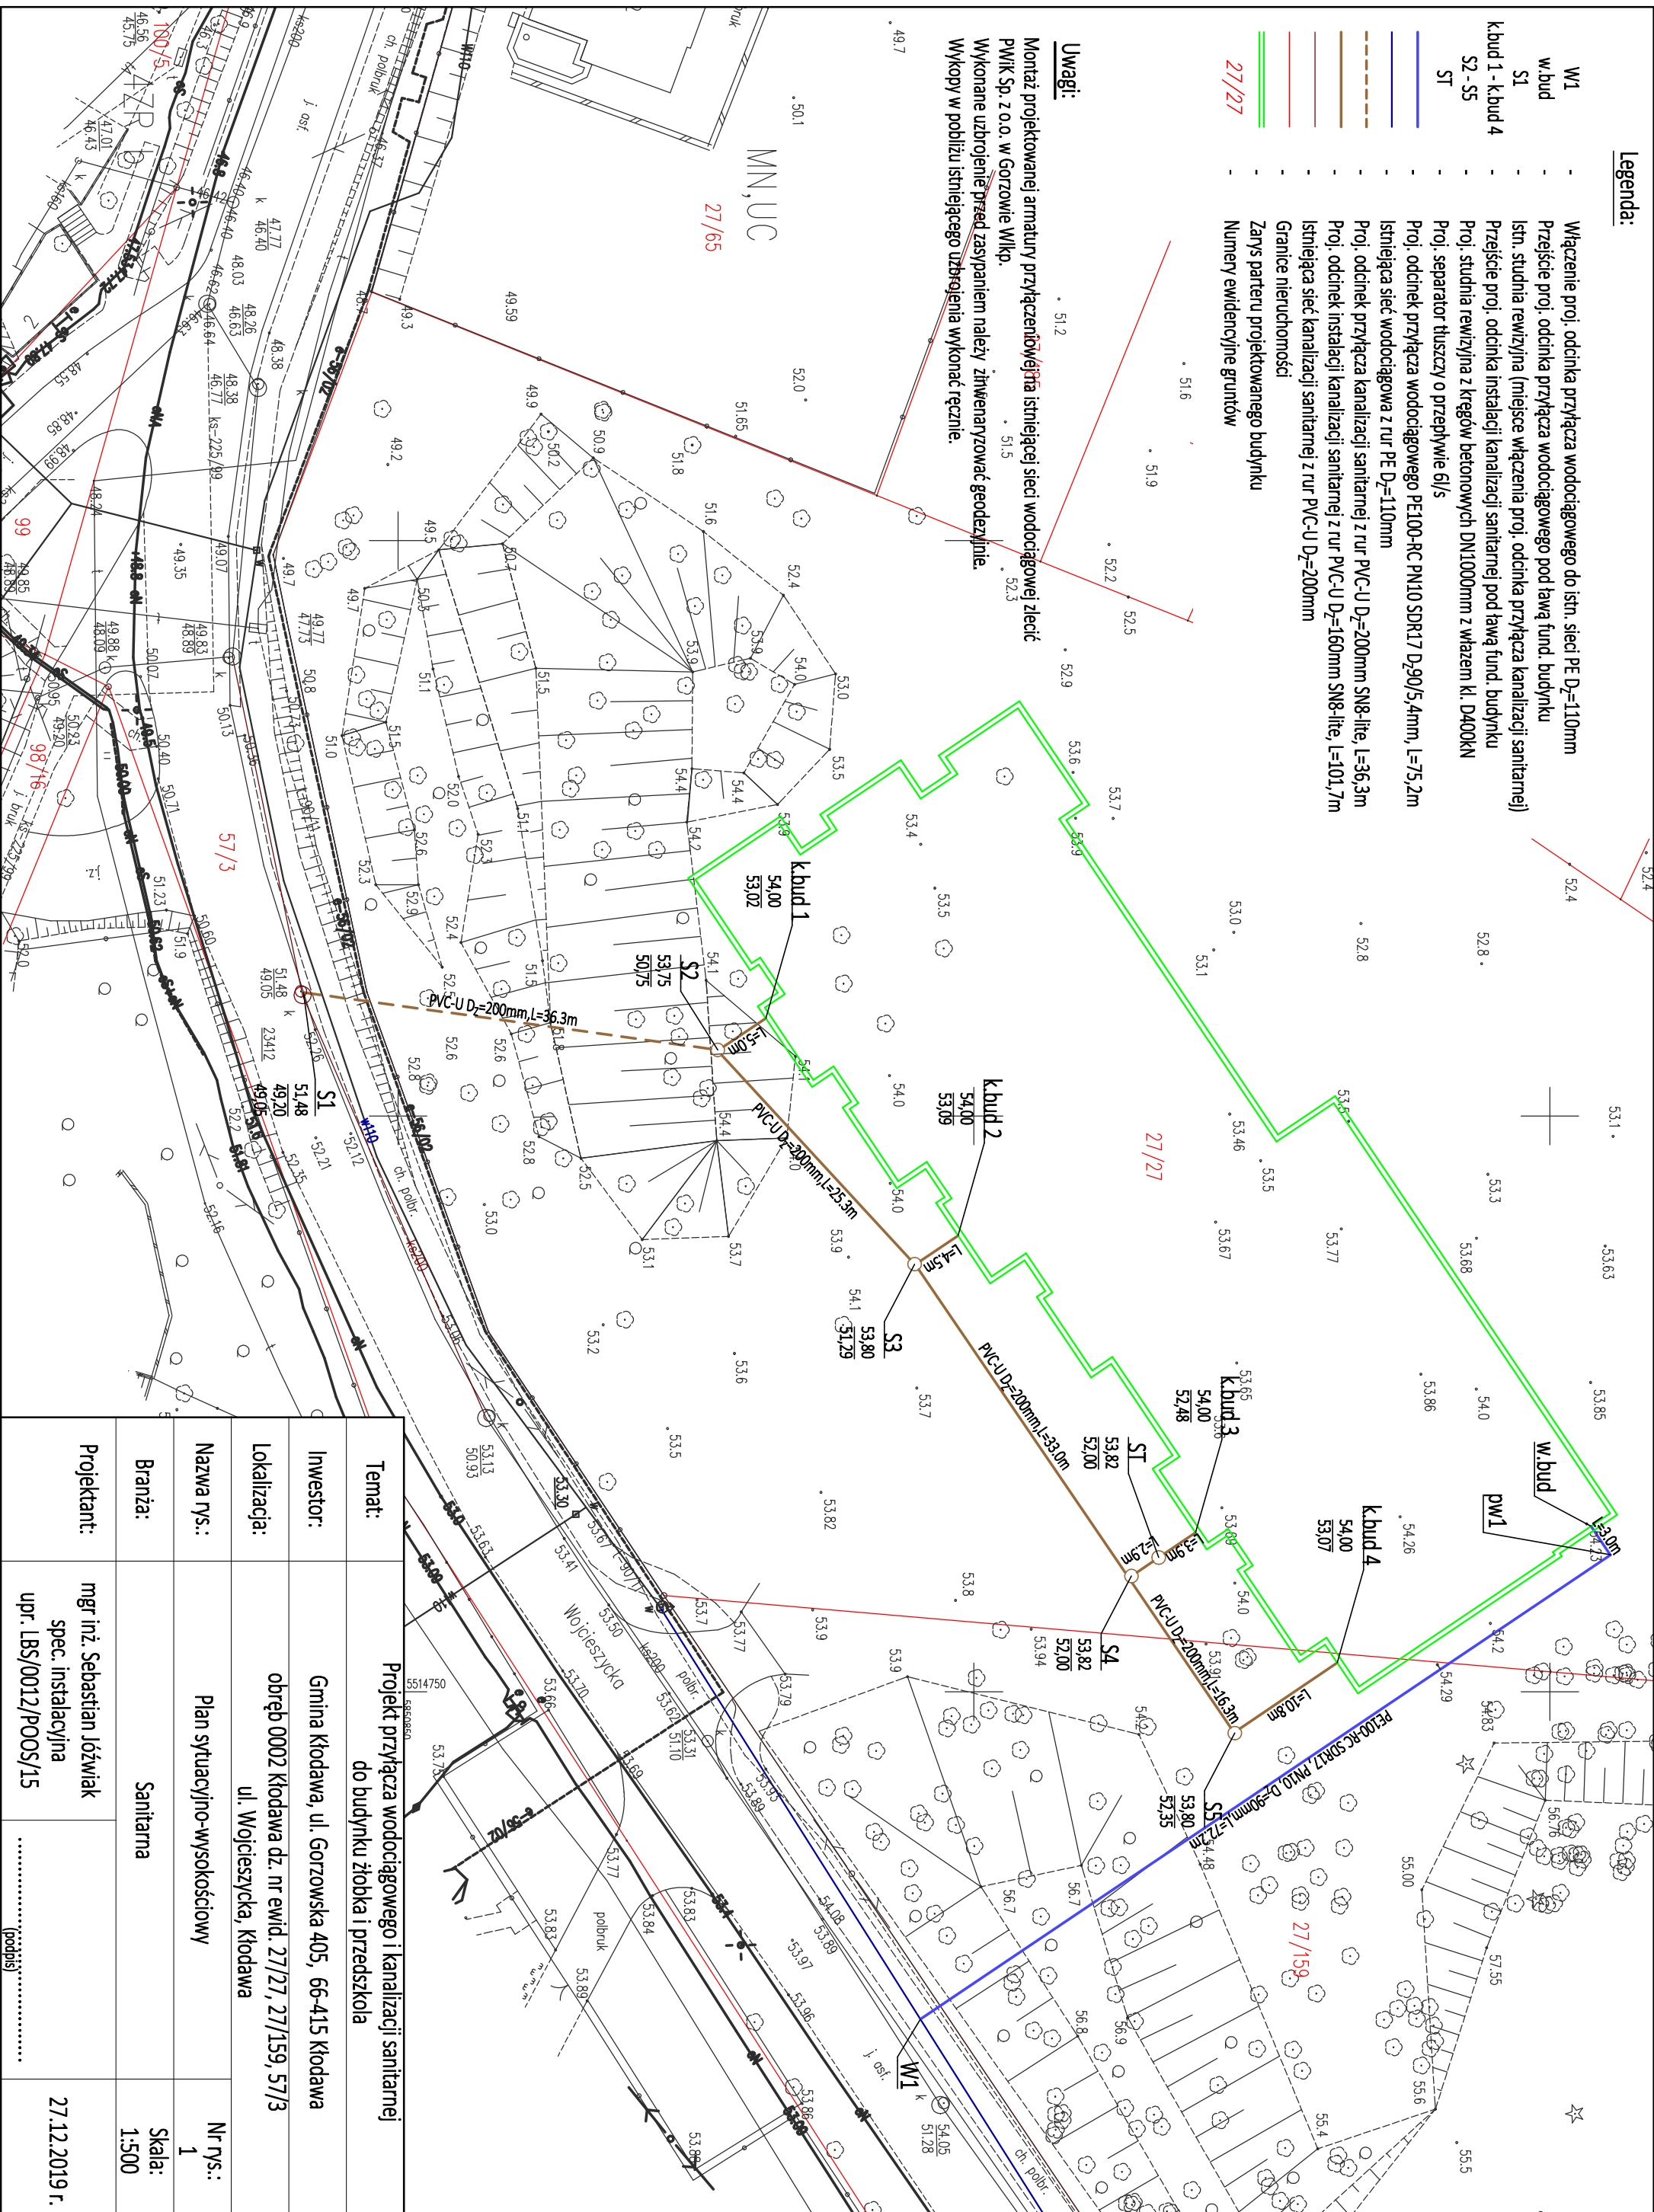

Temat:	Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka i przedszkola		
Inwestor:	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 405, 66-415 Kłodawa		
Lokalizacja:	obwód 0002 Kłodawa dz. nr ewid. 27/27, 27/159, 57/3 ul. Wojcieszycka, Kłodawa		
Nazwa rys.:	Plan sytuacyjno-wysokościowy	Nr rys.:	1
Branża:	Sanitarna	Skala:	1:500
Projektant:	mgr inż. Sebastian Józwiak spec. instalacyjna upr. LBS/0012/POOS/15	27.12.2019 r.	
	 (podpis)	

[illegible]


Skala Y: 1:100

Skala X: 1:500

Temat:	Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka i przedszkola		
Inwestor:	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 405, 66-415 Kłodawa		
Lokalizacja:	obręb 0002 Kłodawa dz. nr ewid. 27/27, 27/159, 57/3 ul. Wojcieszycka, Kłodawa		
Nazwa rys.:	Profil podłужny przyłącza wodociągowego	Nr rys.:	2
Branża:	Sanitarna	Skala:	1:100/500
Projektant:	mgr inż. Sebastian Jóźwiak spec. instalacyjna upr. LBS/0012/POOS/15	27.12.2019 r.	
	 (podpis)	


Schamat węzła W1

Włączenie projektowanego przyłącza PE100-RC D_z=90mm
do istniejącej sieci PE D_z=110mm



Schamat węzła W1 cd.


wyposażenie zasuw i zabezpieczenie skrzynki ulicznej do zasuw



Legenda:

Lp.	Nazwa/nr katalogowy/producent
1	Łączniki rurowo-kołnierzowe do rur PE, PVC; DN/D _z =100/110 mm,
2	Trójnik kołnierzowy redukcyjny; DN100/80mm,
3	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa; DN80mm
4	Łączniki rurowo-kołnierzowe do rur PE, PVC; DN/D _z =80/90 mm,
5	Obudowa teleskopowa do zasuw DN80 o długości zabudowy 1300-1800mm
6	Rura osłonowa PVC-U DN160mm
7	Skrzynka uliczna do wody, GJL-GJL
8	Wodomierz kołnierzowy DN65mm, Q ₃ =63m ³ /h,
9	Zwężka dwukołnierzowa FFR DN80/dn65; L=200mm
10	Zawór antyskażeniowy kołnierzowy EA, DN80mm,
11	Kółko ręczne prod. F.A. Jafar S.A., nr kat. 9301


Schamat opomiarowania wody



Uwagi:


- Wodomierz montować wyłącznie w pozycji poziomej

Rzut fragmentu parteru budynku ze wskazaną
lokalizacją zestawu wodomierza głównego




Lokalizacja zestawu opomiarowania wody:
na parterze w kotłowni, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną
budynku w miejscu wskazanym na fragmencie rzutu parteru

Temat:	Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka i przedszkola		
Inwestor:	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 405, 66-415 Kłodawa		
Lokalizacja:	obręb 0002 Kłodawa dz. nr ewid. 27/27, 27/159, 57/3 ul. Wojcieszyska, Kłodawa		
Nazwa rys.:	Schamat węzła W1 i opomiarowania wody wraz z jego lokalizacją	Nr rys.: 4	
Branża:	Sanitarna		Skala: -----
Projektant:	mgr inż. Sebastian Jóźwiak spec. instalacyjna upr. LBS/0012/POOS/15 (podpis)	27.12.2019 r.



Temat:	Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka i przedszkola		
Inwestor:	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 405, 66-415 Kłodawa		
Lokalizacja:	obręb 0002 Kłodawa dz. nr ewid. 27/27, 27/159, 57/3 ul. Wojcieszycka, Kłodawa		
Nazwa rys.:	Profil podłużny przyłącza wodociągowego	Nr rys.: 3	
Branża:	Sanitarna	Skala: 1:100/200	
Projektant:	mgr inż. Sebastian Józwiak spec. instalacyjna upr. LBS/0012/POOS/15	27.12.2019 r.	

Schemat projektowanej
studni S2



Temat:	Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka i przedszkola		
Inwestor:	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 405, 66-415 Kłodawa		
Lokalizacja:	obręb 0002 Kłodawa dz. nr ewid. 27/27, 27/159, 57/3 ul. Wojcieszycka, Kłodawa		
Nazwa rys.:	Schemat studni S2	Nr rys.: 5	
Branża:	Sanitarna	Skala:	
Projektant:	mgr inż. Sebastian Józwiak spec. instalacyjna upr. LBS/0012/POOS/15 (podpis).....	
		27.12.2019 r.	